



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»  
филиал «Приобские электрические сети»**

630059, г.Новосибирск, ул. Одовского, 2, Приемная тел. (383) 289-33-59, факс (383) 289-33-22.

e-mail: [SecretarPES@eseti.ru](mailto:SecretarPES@eseti.ru), Получатель ОАО "РЭС" р/счет 40702810100000003612

В Дирекции "Алемар" ОАО "Межтопэнергобанк" г. Новосибирск к/счет 30101810300000000728 ИНН 5406291470, КПП 54605000  
БИК 045004728 Коды ОКПО 74932541, ОКОГУ 4210014, ОКТМО 50701000, ОКВЭД - 40.10.2 40.10.3 ОКФС - 16 ОКОПФ - 47

**А К Т**

**разграничения эксплуатационной ответственности сторон**

№ 54-Н-97

от "15" июля 2014 г.

Открытое акционерное общество «Региональные электрические сети», именуемое в дальнейшем  
(полное наименование сетевой организации)

сетевой организацией, в лице Начальника НРЭС филиала «ПЭС» Соболева Н.М.,  
(Ф.И.О. лица - представителя сетевой организации)

действующего на основании доверенности № 685/13 от 09.12.2013 г.,  
(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и Дачное Некоммерческое Товарищество «Солнечная Поляна»,  
(полное наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице

председатель правления Бурынкин В.В.,

(Ф.И.О. лица – представителя заявителя)

действующего на основании Устава

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу:

106 жилых домов, здания правления, магазин № 1, № 2, наружное освещение;  
НСО, Новосибирский район, МО Станционный с/с, ГЗЗ «ЖСК Транспортник»,  
к.№ 54:19:112001:526, площадью 137004 кв.м.

Акт о технологическом присоединении от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 326,92 кВт;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов \_\_\_\_\_ кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электропитания
<i>Точка №1</i>	<i>ПС 220кВ Отрадная, ЛЭП-10кВ Ф-11353 РП-1, ЖСК «Ключевой» ВЛ2-10кВ</i>	<i>Опора № 1/7</i>	<i>10</i>	<i>326,92</i>	<i>2x250</i>	<i>III</i>


У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ПС 220кВ Отрадная, ВЛ2-10кВ РП-1 ЖСК «Ключевой» Отпайка № 1	ВЛ-10кВ: АС 3х70, Длина: 0,705 км ТП 10/0,4кВ: 2 КТПН № 7Н-362, № 7Н-363

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:  
на контакте линейного провода на опоре № 1/7, ВЛ 2-10кВ РП-1 «ЖСК Ключевой»  
с проводов отвлечения в сторону ТП-10/0,4кВ № 7Н-362, № 7Н-363

(описание границ эксплуатационной ответственности)

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

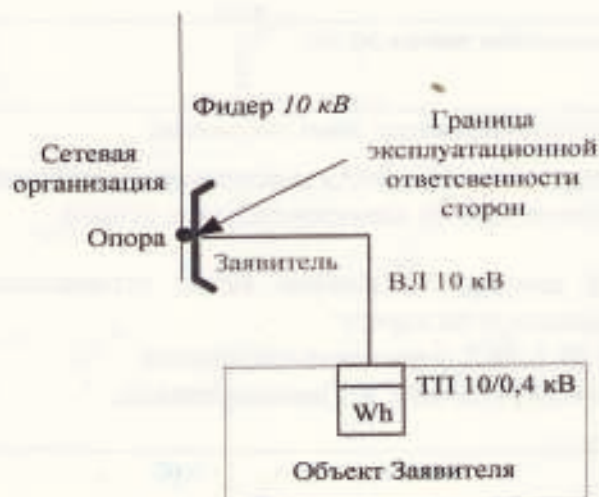

### Характеристики электроустановок Сетевой организации:

Источник питания (наименование питающих линий):

ПС 220кВ Отрадная, ЛЭП-10кВ Ф-11353

ВЛ-10кВ: ВЛ 2-10кВ

РП 1 «ЖСК Ключевой» отпайка № 1

Опора: опора № 1/7

### Характеристики электроустановок Заявителя:

Объект Заявителя: 106 жилых домов, здание правления, магазин № 1, № 2, наружное освещение.

Месторасположение объекта: НСО,

Новосибирский район, МО Станционный с/с,

ГЗЗ «ЖСК Транспортник»,

к/№ 54:19:112001:526

ВЛ 10кВ: Марка провода: АС 3х70

Длина: 0,705км.

ТП: ТП-10/0,4кВ № 7Н-362, № 7Н-363

Место установки прибора учета: РУ-0,4кВ

КТПН № 7Н-362, № 7Н-363

### Прочее:

Ответственность за контактные соединения на границе эксплуатационной ответственности сторон с Заявителем несет Сетевая организация. В технической эксплуатации Заявителя находятся электрические сети и энергетическое оборудование от границы эксплуатационной ответственности сторон

### Подписи сторон:

Сетевая организация

Заявитель

Начальник Новосибирского района  
электрических сетей филиала «Приобские  
электрические сети»

Председатель правления  
ДНТ «Солнечная Поляна»

должность  
/Соболев Н.М.

Подпись, ФИО

/Бурыкин В.В

Подпись, ФИО

